



ГЕНЕРАТОРЫ

GLH3300L / GLH3300L XL15

GLH4000L / GLH4000L XL15

GLH6000L XL25

Благодарим Вас за приобретение генератора торговой марки MasterYard.

Данное Руководство содержит советы по использованию и обслуживанию генераторов Сaiman. Вся информация, содержащаяся в Руководстве, основана на сведениях о продукции, актуальных на момент печати инструкции.

Обратите особое внимание на текст, перед которым помещены слова:



Указывает на высокую вероятность получения серьезных травм, а также угрозу жизни или повреждение оборудования, если данные инструкции не будут соблюдаться.

ОСТОРОЖНО

Указывает на вероятность получения травм или повреждения оборудования, если данные инструкции не будут выполняться.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дает полезную информацию.

В случае возникновения проблем или вопросов по генератору, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ

Генератор безопасен в случае, если он эксплуатируется в соответствии с инструкцией.

Не работайте с генератором, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации. Невыполнение этого требования может привести к летальному исходу, серьезным травмам или повреждениям генератора.

СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ	4
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
2. СПЕЦИФИКАЦИИ	7
3. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ	8
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
5. ОСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА	13
6. ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА	13
7. ИНФОРМАЦИЯ ПО МОЩНОСТИ	14
8. РАСПИСАНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ	16
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
10. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ	18
11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19

СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ


В соответствии со стандартом ISO, для продукции и в инструкциях по эксплуатации используются следующие символы:

	Прочитайте инструкцию по эксплуатации.		Курение и открытый огонь вблизи запрещены.
	Осторожно: горячая поверхность.		Внимание! Риск поражения электрическим током.
	Ядовитые выхлопные газы. Не работайте в плохо проветриваемых помещениях.		Не подсоединяйте генератор к промышленным системам электроснабжения.
	Заглушите двигатель перед тем, как заливать бензин.		


	ON (Запуск двигателя)		Моторное масло
	OFF (Остановка двигателя)		Добавьте масло
	Переменный ток		Зарядка аккумулятора
	Постоянный ток		Воздушная заслонка (холодный запуск)
	Положительная полярность		Запуск двигателя (электростартер)
	Отрицательная полярность		Остановка двигателя (электростартер)
	Выключенное положение предохранителя		Бензин
	Включенное Положение предохранителя		Максимальные обороты
	Защитное заземление		Минимальные обороты
	Плавкий предохранитель		

P_r	Максимальная мощность (кВт)
f_r	Номинальная частота (Гц)
H_{max}	Высота над уровнем моря (м)
COP	Номинальная мощность (кВт)
U_r	Номинальное напряжение (В)
T_{max}	Максимальная температура окр. среды (°C)
$\cos \varphi$	Номинальный коэффициент мощности
I_r	Номинальная сила тока (А)
m	Вес (кг)


1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Не работайте с генератором вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, поскольку существует потенциальная опасность возгорания или взрыва.




 Не наливайте бензин в топливный бак, когда двигатель работает. Не курите и не используйте открытый огонь рядом с топливным баком. Будьте осторожны, не проливайте бензин во время заправки. Если Вы пролили бензин, вытрите его и дайте испариться остаткам бензина с поверхности перед тем, как запустить двигатель.





 Не размещайте генератор вблизи воспламеняющихся предметов. Будьте осторожны, уберите бензин, спички, порох, ветошь, солому, мусор и другие воспламеняющиеся предметы от генератора.

 Не допускайте, чтобы генератор работал в плохо проветриваемом помещении. Всегда работайте в помещении, где обеспечивается хорошая вентиляция, в противном случае двигатель может перегреться или ядовитые выхлопные газы могут отравить находящихся в помещении людей. Установите генератор на минимальном расстоянии 1 м. от зданий и других сооружений во время использования. Если генератор нужно использовать в помещении, в нем должна быть обеспечена хорошая циркуляция воздуха. В этом случае уделите особое внимание выводу выхлопных газов. Невыполнение данного требования может стать фатальным.





 Не накрывайте и ничем не заставляйте генератор. Он имеет встроенную систему воздушного охлаждения и может перегреться, если не обеспечить к нему хороший доступ воздуха. Если необходимо закрыть генератор для защиты от непогоды в то время, когда он не используется, уберите его из зоны, в которой он обычно работает.


 Работайте с генератором на плоской ровной поверхности. Нет необходимости обеспечивать специальное основание под корпус генератора. Однако на неровной поверхности генератор имеет повышенную вибрацию, поэтому для работы выберите ровную поверхность. Если во время работы наклонять или передвигать генератор, Вы можете пролить бензин и/или опрокинуть генератор, что является опасным. Если генератор эксплуатируется на наклонной поверхности, происходит недостаточная смазка двигателя, что может вызвать заклинивание поршня даже при достаточном уровне масла (выше минимальной отметки).


 Обращайте внимание на провода или удлинители, с помощью которых генератор подсоединяется к различным устройствам. Если провод проходит под генератором или находится в контакте с вибрирующими частями, он может сломаться и возможно вызвать пожар, возгорание генератора или поражение электрическим током. Немедленно замените поврежденный или изношенный провод.




 Не работайте в дождь, во влажных условиях или мокрыми руками. Оператор может пострадать от поражения электрическим током, если генератор намок в результате дождя или снега.

 Если генератор мокрый, вытрите его и дайте ему высохнуть перед запуском двигателя. Не допускайте пролива воды прямо на генератор и никогда не мойте его водой.

 Будьте особенно осторожны, выполняйте все необходимые процедуры по заземлению генератора и проверяйте заземление перед каждым использованием. Невыполнение этого требования может быть фатальным.

 Не подсоединяйте генератор к промышленной системе электроснабжения. Такое подсоединение может вызвать короткое замыкание в генераторе, повредить его или вызвать поражение электрическим током. Используйте специальные устройства для подключения генератора к бытовой электросети. В особых случаях, когда генератор необходимо подсоединить к промышленной системе электроснабжения, обращайтесь к специалистам.





 Не курите при работе с аккумулятором. Работайте с ним в хорошо проветриваемом помещении и не допускайте появления вблизи него открытого пламени/искры. Аккумулятор выделяет легко воспламеняющийся водородный газ, который может взорваться при попадании искры или при воздействии открытого огня.





 Во время работы генератора двигатель сильно нагревается и остается горячим некоторое время после остановки. Держите воспламеняющиеся материалы как можно дальше от места, где стоит генератор. Будьте чрезвычайно осторожны, никогда не дотрагивайтесь до частей двигателя, особенно в зоне глушителя, в противном случае Вы можете получить серьезные ожоги.



 Следите за тем, чтобы дети и взрослые люди находились на безопасном расстоянии от рабочей зоны генератора.

 Необходимо, чтобы Вы знали правила безопасности и использования инструментов и устройств, которые Вы собираетесь подключать к генератору. Необходимо прочесть и понять все руководства по эксплуатации и неукоснительно им следовать. Вы должны знать какова область применения и ограничения для данных устройств. Следуйте всем инструкциям, данным на наклейках и предупреждающих табличках. Обязательно сохраняйте инструкции по эксплуатации для того, чтобы Вы могли в любое время к ним обратиться.

 Используйте только сертифицированные удлинители согласно стандарту CEI 245-4. Если инструменты и устройства, подсоединяемые к генератору, используются вне помещений, применяйте удлинители с маркировкой "Для использования вне помещений" (For Outdoor Use). Удлинители следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

 Всегда отключайте автоматический выключатель генератора и отсоединяйте инструменты и устройства, если Вы не используете их, а также перед проведением обслуживания, регулировки или установки аксессуаров и оборудования.

2. СПЕЦИФИКАЦИИ

		GLH3300L	GLH3300L XL15	GLH4000L	GLH4000L XL15	GLH6000L XL25
Максимальная мощность ISO 8528		2,3 кВт		3,0 кВт		6,0 кВт
Номинальный коэффициент мощности		1				
Номинальный ток		10 А	10 А	13 А	13 А	26 А
Максимальная температура окружающей среды		40 °C				
Максимальная высота над уровнем моря		1000 м				
ГЕНЕРАТОР	Номинальное напряжение	230 V одна фаза				
	Тип генератора	Двухполюсный, безщеточный				
	Регулятор напряжения	Конденсатор				
	Частота	50 Гц				
	Оборудование	Две однофазные розетки SCHUKO 230V - 10/16A				1 CEE (2P+E) 230V 16A + 1 SCHUKO однофазн. 230V - 10/16A
	Защита	Розетки защищены термовыключателем				
ДВИГАТЕЛЬ	Модель двигателя	Loncin G160F		Loncin G200F		Loncin G390F
	Тип двигателя	Четырехтактный, бензиновый, верхнеклапанный				
	Система охлаждения	Воздушное охлаждение				
	Максимальная мощность	5,4 л.с. – 4000 об/мин		6,5 л.с. – 4000 об/мин		9,5 л.с. – 3600 об/мин
	Рабочий объем цилиндра	163 см ³		200 см ³		390 см ³
	Бензин	Неэтилированный бензин 95				
	Емкость топливного бака	3,6 л	15 л	3,6 л	15 л	25 л
	Время автономной работы без дозаправки при 3/4 нагрузки	3 ч. 50 мин.	16 ч	3 ч	16 ч	12 ч
	Стартер	Ручной возвратный				Ручной + электро
	Электронный датчик уровня масла	Есть				
Рама	Стальная рама					
Размеры Д x Ш x В (мм)	600 x 470 x 415	620 x 480 x 475	600 x 470 x 415	620 x 480 x 475	485 x 560 x 645	
Вес (сухой / брутто)	35 / 36 кг	40 / 41 кг	37 / 38 кг	42 / 43 кг	95 / 100 кг	


3. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Перед проверкой уровня или заменой масла, убедитесь, что генератор расположен на устойчивой плоской поверхности и двигатель не запущен.

- Снимите крышку маслозаливной горловины и проверьте уровень масла.
- Если уровень масла ниже минимального, залейте рекомендованное масло (см. таблицу) до верхней отметки. При проверке уровня масла не закручивайте крышку маслозаливной горловины.


Замените масло, если оно загрязнилось (см. раздел «Обслуживание»).

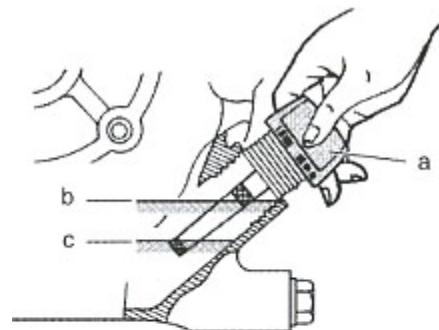

Вместимость масла

	ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
MASTERYARD GLH3300L	0,6 л
MASTERYARD GLH3300L XL15	0,6 л
MASTERYARD GLH4000L	0,6 л
MASTERYARD GLH4000L XL15	0,6 л
MASTERYARD GLH6000L XL25	1,1 л

Рекомендуемое масло: используйте масло класса SE (по классификации API) или выше в соответствии с нижеприведенной таблицей. **SAE 10W-30** или **10W-40** рекомендуется для работы при любой температуре. Если Вы хотите использовать масло определенной вязкости, выбирайте нужную вязкость исходя из средней температуры в Вашем районе.

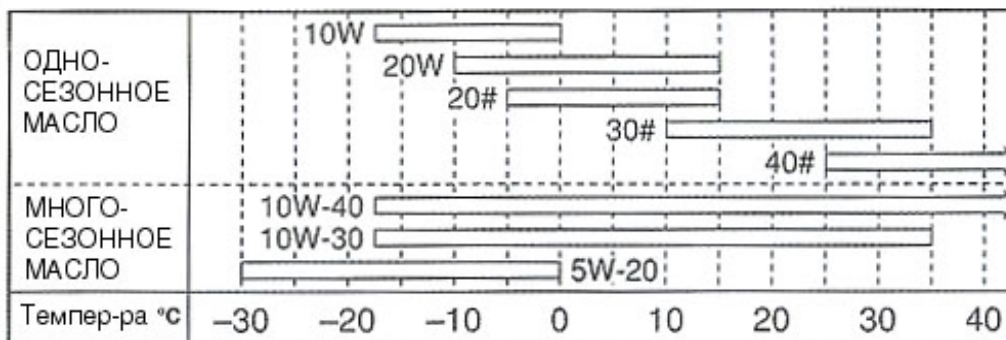

ПРОВЕРКА БЕНЗИНА

ВНИМАНИЕ

Не открывайте крышку топливного бака при работающем двигателе. Не курите, когда Вы заправляете бензином бак. Не заливайте бензин рядом с открытым огнем, а также с потенциально огнеопасными веществами или предметами. В противном случае может возникнуть возгорание.

Если уровень бензина низкий, залейте неэтилированный автомобильный бензин.

Емкость топливного бака: см. стр. 7.

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что Вы соблюдаете каждое предупреждение, чтобы избежать угрозы возгорания.
- Не заправляйте бак, когда двигатель работает или горячий.
- Закройте топливный кран перед заправкой бензином.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания пыли, грязи, воды или других инородных объектов в бензин.
- Тщательно вытрите пролитый бензин перед запуском двигателя.
- Не допускайте присутствия открытого огня в непосредственной близости к генератору.

ПРОВЕРКА ЧАСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Проверяйте следующие части перед каждым запуском генератора:

- Топливный шланг на предмет утечки топлива
- Болты и гайки, чтобы они не были ослаблены
- Компоненты генератора на повреждения или поломку
- Проверьте, чтобы генератор не стоял на проводах.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что Вы проверили каждое предупреждение, чтобы избежать угрозы пожара.

- Следите, чтобы рабочая зона генератора была свободна от воспламеняющихся материалов и веществ.
- Установите генератор так, чтобы расстояние до здания или сооружения было по меньшей мере 1 метр.
- Генератор должен работать в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- Следите за тем, чтобы выхлопная труба ничем не забивалась.
- Не допускайте, чтобы открытый огонь был вблизи генератора. Не курите!
- Устанавливайте генератор на устойчивую плоскую поверхность.
- Ничем не закрывайте вентиляционные отверстия и ребра охлаждения цилиндра.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

- Чтобы заземлить генератор, подсоедините заземляющий вывод генератора к штырю, вбитому в землю или к заземленному проводнику.
- Если такого рода заземление не представляется возможным, подсоедините заземляющий вывод генератора к заземляющему выводу электрооборудования или инструмента, подключаемого к генератору.



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ


Проверяйте уровень масла перед каждым запуском, как указано на стр. 8. Никогда не меняйте положение акселератора, установленное на фабрике.

1. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Переведите выключатель двигателя в положение "I" (ON - включено).



Откройте топливный кран.

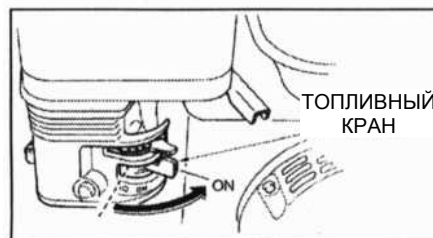

Переведите рычаг воздушной заслонки в закрытое положение, если Вы производите холодный пуск.




[Модель с ручным возвратным стартером]

Медленно потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление. Это точка компрессии. Верните рукоятку в первоначальное положение и дерните ее.

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, повторите вышеупомянутые процедуры, предварительно переведя воздушную заслонку в открытое положение.

- Не вытягивайте шнур стартера полностью.
- После запуска, дайте рукоятке стартера вернуться в исходное положение, удерживая ее.

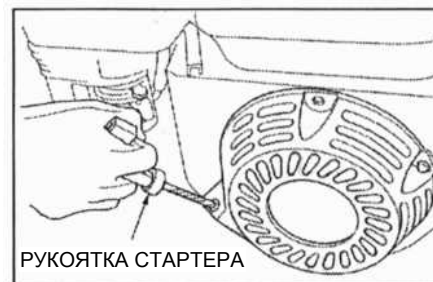

После запуска двигателя, постепенно переведите рычаг воздушной заслонки в открытое положение.



Прогрейте двигатель без нагрузки в течение нескольких минут.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Данный генератор тщательно проверен и отрегулирован на фабрике. Если генератор не дает нужное напряжение, проконсультируйтесь с ближайшим сервисным центром Сaiman.

Отключите все выключатели электрических устройств перед подсоединением их к генератору.

Вставьте вилку электрического устройства в розетку генератора.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что генератор заземлен. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.


- Проверьте силу тока на розетке генератора, и убедитесь, что она не превышает номинальных значений.
- Убедитесь, что суммарная мощность всех устройств не превышает выходную мощность генератора.

ВНИМАНИЕ

Не вставляйте в розетки генератора никакие посторонние объекты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда срабатывает автоматический выключатель или плавкий предохранитель во время работы генератора, это означает, что генератор перегружен или подсоединенное устройство неисправно. Немедленно заглушите двигатель, проверьте устройство и/или генератор (не перегружен ли он) или обратитесь в сервисный центр Сaiman.

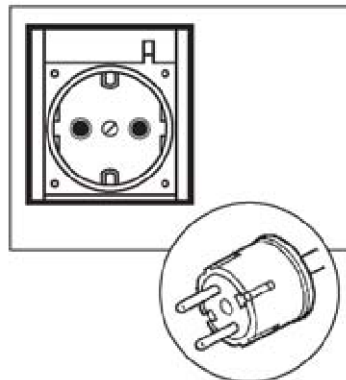

5. ОСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

- (а) Выключите электрическое устройство и выньте вилку из розетки генератора.
- (б) Дайте двигателю поработать 3 минуты без нагрузки, чтобы он мог немного остыть перед тем, как его остановить.
- (в) Переведите выключатель двигателя в положение "0" (OFF - выключено).
- (г) Закройте кран подачи топлива.



6. ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА

- (а) Датчик уровня масла регистрирует падение уровня масла в картере двигателя и автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла падает ниже определенного уровня.
- (б) Когда двигатель автоматически останавливается, отключите плавкий предохранитель генератора и проверьте уровень масла. Залейте масло в картер двигателя до максимального уровня, как указано на стр. 7 и запустите двигатель снова.
- (в) Если двигатель не запускается, обратитесь к ближайшему дилеру Saiman.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО МОЩНОСТИ

Некоторым устройствам требуется дополнительная энергия при запуске. Это означает, что количество электроэнергии, требующейся для запуска устройства, может превышать количество, требуемое для использования данного устройства. Электрическое оборудование и инструменты обычно имеют таблички, на которых указано напряжение, частота, сила тока и электроэнергия, требующаяся для запуска устройства или инструмента. Обратитесь к ближайшему дилеру или сервисному центру для выяснения вопроса о требующейся дополнительной энергии для включения устройства.

- Электрическая нагрузка для ламп накаливания и электроплит требует той же мощности для включения, что и для работы.
- Пусковой ток, требующийся для включения флуоресцентной лампы, в 1,2-2 раза больше, чем ей обычно требуется для работы.
- Пусковой ток, требующийся для включения ртутной лампы, в 2-3 раза больше, чем ей обычно требуется для работы.
- Электродвигатель для включения требует значительного пускового тока. Требования для пускового тока определяются типом двигателя. Как только достигнута достаточная энергия для запуска двигателя, устройству будет требоваться

от 30 до 50% мощности для продолжения работы.

- Большинству электрических инструментов требуется мощность в 1,2 - 3 раза большая, чем требуется для работы под нагрузкой. Например, генератор на 5000 ватт может питать энергией электроинструмент от 1800 до 4000 ватт.
- Таким устройствам, как водяной насос или воздушный компрессор, требуется значительный пусковой ток. Для запуска им требуется мощность от 3 до 5 раз превышающая рабочую. Например, генератор на 5000 ватт сможет обеспечить работу водяного насоса мощностью 1000-1700 ватт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная ниже таблица мощности является только ориентиром. Для точного расчета мощности смотрите конкретное электрическое устройство.

Чтобы определить общую мощность, требуемую для включения определенного электрического устройства или инструмента, перемножьте напряжение (вольты) устройства на силу тока (амперы) этого же устройства. Значения напряжения и силы тока можно найти на табличке, прикрепленной к данному электроустройству.

	GLH3300L	GLH3300L XL15	GLH4000L	GLH4000L XL15	GLH6000L XL25
Лампа накаливания	2200 W	2200 W	3000 W	3000 W	6000 W
Галогенная / неоновая лампа	3 x 500 W	3 x 500 W	4 x 500 W	4 x 500 W	9 x 500 W
Ручной инструмент без вариатора	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W	4500 W
Компрессор	350 W	350 W	600 W	600 W	1200 W
Электромотор без нагрузки	0,35 HP	0,35 HP	0,8 HP	0,8 HP	1,5 HP
Сварочный аппарат	нет	нет	нет	нет	нет

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В УДЛИНИТЕЛЯХ

В случае если используется длинный удлинитель для подсоединения электрического устройства или инструмента к генератору, в удлинителе происходит определенное падение напряжения, что уменьшает действующее напряжение, подаваемое на электрическое устройство или инструмент.

Таблица, приведенная ниже, показывает примерные потери напряжения при использовании 100-метрового удлинителя для подсоединения устройства или инструмента к генератору.

Поперечное сечение удлинителя	Номер по AWG	Допускаемая сила тока	Кол-во жил / диаметр жил	Сопротивление	Сила тока, А							Падение напряжения	
					мм ²	№	А	№/мм	/100 м	1 А	3 А		5 А
0,75	18	7	30/0,18	2,477	2,5V	8V	12V	-	-	-	-	-	-
1,27	16	12	30/0,18	1,486	1,5V	5V	7,5V	12V	15V	18V	-	-	-
2,0	14	17	37/0,26	0,952	1V	3V	5V	8V	10V	12V	15V	-	-
3,5	12 а 10	23	45/0,32	0,517	-	1,5V	2,5V	4V	5V	6,5V	7,5V	-	-
3,5	10 а 8	35	70/0,2	0,332	-	1V	2V	2,5V	3,5V	4V	5V	-	-

8. РАСПИСАНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЕЖЕДНЕВНО	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте уровень и при необходимости долейте бензин и моторное масло. - Проверьте все компоненты по разделу «Проверка перед запуском».
КАЖДЫЕ 20 ЧАСОВ	<ul style="list-style-type: none"> - Меняйте масло в двигателе.
КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ	<ul style="list-style-type: none"> - Промойте поролоновый воздушный фильтр. Если Вы работаете в пыльных или грязных условиях, промывайте фильтр чаще. - Проверьте свечу зажигания, почистите ее, если это необходимо. - Проверьте и при необходимости замените бумажный воздушный фильтр. Не мойте его.
КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ	<ul style="list-style-type: none"> - Замените масло. Меняйте его чаще, если Вы работаете в пыльных или грязных условиях. - Проверьте свечу зажигания и очистите ее при необходимости.
КАЖДЫЕ 200 ЧАСОВ	<ul style="list-style-type: none"> - Замените воздушный фильтр. - Проверьте и отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. - Промойте топливный сетчатый фильтр.
КАЖДЫЕ 300 ЧАСОВ	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте холостой ход. - Промойте топливный бак и сетчатый фильтр. - Замените свечу зажигания. - Проверьте и отрегулируйте клапанный зазор.
КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ	<ul style="list-style-type: none"> - Удалите нагар с головки цилиндра и верхней части цилиндра. - Промойте и отрегулируйте карбюратор.
КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ (2 ГОДА)	<ul style="list-style-type: none"> - Осмотрите части панели управления. - Проверьте ротор и статор. - Замените резиновые амортизаторы крепления двигателя к раме. - Произведите техническое обслуживание двигателя в сервисном центре. - Замените топливные провода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Операции по обслуживанию должен проводить квалифицированный специалист.
- Расписание технического обслуживания приведено в качестве ориентира. При определенных условиях частота проведения работ может быть увеличена.
- Первоначальную замену масла необходимо провести после первых двадцати (20) часов работы. Последующие замены проводите каждые 100 часов. Перед заменой масла, предусмотрите возможность утилизации отработанного масла. Не выливайте его в канализацию и сточные канавы, на землю или в водоемы. Ваше местное экологическое законодательство может предоставить детальные инструкции по утилизации отработанного масла.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. ЗАМЕНА МАСЛА

- Меняйте масло в картере двигателя каждые 100 часов. Первоначальную замену масла в новом двигателе произведите после первых 20 часов работы.

(а) Слейте масло, вытащив пробку из сливного отверстия и заливной горловины, когда двигатель еще не совсем остыл.

(б) Установите на место пробку сливного отверстия и залейте масло в картер, пока не будет достигнут максимальный уровень по пробке заливной горловины.

- Используйте свежее высококачественное масло с нужной вязкостью (см. стр. 8). Если использовать грязное масло или масло, потерявшее свои свойства, или если количество масла в двигателе недостаточно, это может вызвать повреждение двигателя и срок его эксплуатации будет существенно снижен.

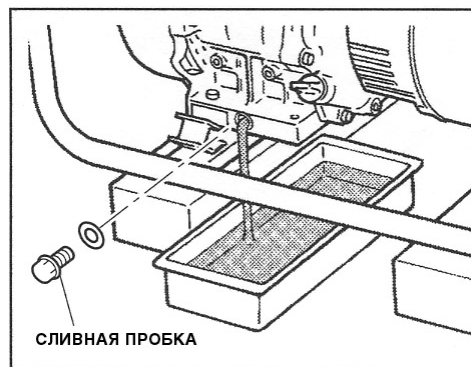


2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Правильное и своевременное обслуживание воздушного фильтра очень важно. Грязь проникает через неправильно установленный, грязный или поврежденный воздушный фильтр приводит к попаданию мелких инородных частиц пыли в двигатель, что в свою очередь является причиной повреждений и повышенного износа. Всегда содержите воздушный фильтр в чистоте.

Уретановый воздушный фильтр:


Извлеките и промойте пеноуретановый воздушный фильтр в моющем средстве. После очистки высушите его. Очищайте пеноуретановый фильтр каждые 50 часов. Производите очистку и замену фильтра чаще, если работаете в условиях повышенной загрязненности.

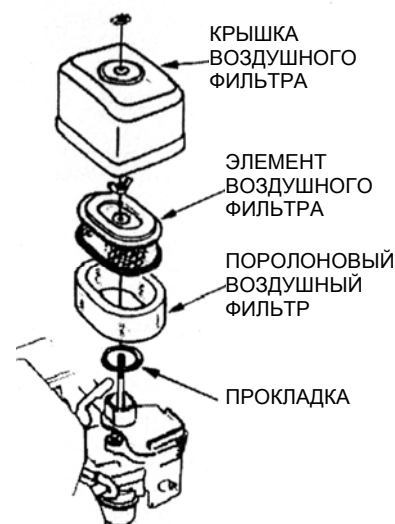

3. ЧИСТКА И РЕГУЛИРОВКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

(а) Если на свече образовался нагар, удалите его, используя специальное средство для удаления нагара или проволочную щетку.

(б) Отрегулируйте зазор между электродами до 0,7 мм.

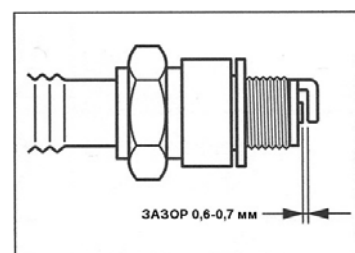

	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
MASTERYARD GLH3300L	F7 R TC
MASTERYARD GLH3300L XL15	
MASTERYARD GLH4000L	
MASTERYARD GLH4000L XL15	
MASTERYARD GLH6000L XL25	

10. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

Перед постановкой генератора на хранение (на 6 месяцев и более), выполните следующие процедуры.

- Слейте бензин из топливного бака, отсоединив топливопровод. Убедитесь, что Вы слили весь бензин из бака. Бензин, оставшийся в баке, теряет свои свойства, что приводит к проблемам при последующем запуске.
- Снимите поплавковую камеру и слейте бензин из карбюратора.
- Замените масло в двигателе.
- Проверьте, чтобы все болты и гайки были плотно затянутыми, и если необходимо, подтяните их.
- Тщательно протрите генератор смоченной в масле тряпкой. Распылите на него специальное средство для хранения (если есть).

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГЕНЕРАТОРА!

- Потяните за ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление, оставьте рукоятку в этом положении.
- Храните генератор в хорошо проветриваемом помещении с низким уровнем влажности.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если Вам не удастся запустить генератор после нескольких попыток, или если он не дает электроэнергию, просмотрите таблицу, приведенную ниже.

Если и после выполнения рекомендуемых действий генератор не запускается или не дает электроэнергию, обращайтесь в сервисный центр или к ближайшему дилеру Caiman.

Если двигатель не заводится:

Проверьте, установлен ли рычаг воздушной заслонки в нужное положение.	Установите рычаг воздушной заслонки в положение CLOSE - закрыто.
Проверьте, открыт ли топливный кран.	Если закрыт, откройте кран подачи топлива.
Проверьте уровень бензина в баке.	Если топливный бак пуст, наполните его. Не наливайте слишком много.
Проверьте, не установлен ли выключатель двигателя в положение "O" (OFF - выключено)	Установите выключатель двигателя в положение "I" (ON - включено).
Убедитесь, что генератор не соединен с электрическим оборудованием.	Если соединен, выключите электрическое устройство и отсоедините его от генератора.
Проверьте, плотно ли свечной колпачок соединен со свечой.	Если свечной колпачок неплотно соединен со свечой, наденьте плотнее колпачок на свечу.
Проверьте, не загрязнилась ли свеча зажигания.	Отверните свечу зажигания и почистите электроды.

Если генератор не дает электричество:

Проверьте, чтобы выключатель плавкого предохранителя был установлен в положение "I" ON - включено.	Убедитесь, чтобы суммарная мощность электрических устройств, подключаемых к генератору, была в допустимых пределах, и в устройствах отсутствуют неисправности. Переведите выключатель плавкого предохранителя в положение "I" (ON - включено). Если предохранитель продолжает срабатывать, обратитесь в сервисный центр.
Проверьте клеммы – не ослаблены ли соединения.	Зафиксируйте соединения, если необходимо.
Проверьте, не было ли попытки запустить двигатель с подключенным к генератором устройством.	Выключите устройство, выньте его шнур из розетки генератора. Подключите шнур заново после того, как генератор запустился.

Если Ваш генератор по-прежнему не запускается или не дает электрический ток, обратитесь в ближайший сервисный центр Caiman для получения дополнительной информации или сервисной поддержки.